

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS
TRECHO: SANTA RITA - SÃO FRANCISCO
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS										
1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área			
			3400,00	x	8,00	x	1,00	=	2,72	Há		
							Total	=	2,72	Há		
1.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área			
			3400,00	x	2,00	x	2,00	=	13600,00	M2		
							Total	=	13600,00	M2		
2.0	2.0	MOVIMENTOS DE TERRA										
2.1	2.1	JAZIDA DE MATERIAL										
2.1.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA			Volume	x	Quantidade	=	Volume			
					2074,35	x	1,00	=	2074,35	M3		
							Total	=	2074,35	M3		
2.2	2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO										
2.2.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO										
		Conforme Quadro de Cubação			Volume	x	Quantidade	=	Volume			
					2772,48	x	1,00	=	2.772,48	M3		
							Total	=	2.772,48	M3		
2.3	2.3	ATERRO COM MATERIAL DE AQUISIÇÃO										
2.3.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M										
		Conforme Quadro de Cubação			Volume de Aterro	x	Quantidade	=	Volume			
					2074,35	x	1,00	=	2.074,35	M3		
					Volume de Corte	x	Quantidade	=	Volume			
					2772,48	x	1,00	=	2.772,48	M3		
							Total	=	4.846,83	M3		
2.3.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/202	Volume	x	DMT	x	Empolamento	=	Momento			
			4846,83	x	28,84	x	125%	=	174.728,22	M3XKM		
							Total	=	174.728,22	M3XKM		
2.3.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRAF										
		Igual ao item 2.3.1					Item 2.3.1	=	Volume			
							Total	=	4.846,83	M3		
3.0	3.0	CAMADA DE BASE										
3.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M			Volume	x	Quantidade	=	Volume			
					5440,00	x	1,00	=	5.440,00	M3		
							Total	=	5.440,00	M3		
3.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/202	Volume	x	DMT	x	Empolamento	=	Momento			
			5440,00	x	28,84	x	125%	=	196.112,00	M3XKM		
							Total	=	196.112,00	M3XKM		
3.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRAF	Comprimento	x	Largura	x	Espessura	=	Volume			
			3400,00	x	8,00	x	0,20	=	5.440,00	M3		
							Total	=	5.440,00	M3		
4.0	4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
4.1	4.1	IMPRIMAÇÃO										
4.1.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área			
			3400,00	x	8,00	x	1,00	=	27.200,00	M2		
							Total	=	27.200,00	M2		
4.2	4.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO										
4.2.1	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área			
			3400,00	x	8,00	x	1,00	=	27.200,00	M2		
							Total	=	27.200,00	M2		
4.3	4.3	TRANSPORTES DE MATERIAIS ATÉ A OBRA										
4.3.1	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (U Brita para TSD	Área	x	Taxa	x	DMT	x	Quantidade	=	Total	
			27200,00	x	0,0170	x	305,00	x	1,00	=	141.032,00	
									Total	=	141.032,00	
4.3.2	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIA CM-30	Área	x	Taxa	x	DMT	x	Quantidade	=	Total	
			27200,00	x	0,0012	x	305,00	x	1,00	=	9.955,20	
									Total	=	9.955,20	
4.3.3	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIA RR-2C	Área	x	Taxa	x	DMT	x	Quantidade	=	Total	
			27200,00	x	0,0031	x	305,00	x	1,00	=	25.717,60	
									Total	=	25.717,60	
5.0	5.0	DRENAGEM										
5.1	5.1	MEIO-FIO E DESCIDAS										
5.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X:			Comprimento	x	Quantidade	=	Total			
					Lado Esquerdo	x	1,00	=	2.670,00	M		
					Lado Direito	x	1,00	=	295,00	M		
							Total	=	2.965,00	M		
5.1.2	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m			Comprimento	x	Quantidade	=	Total			
					Lado Esquerdo	x	1,00	=	730,00	M		
					Lado Direito	x	1,00	=	3.105,00	M		
							Total	=	3.835,00	M		
5.1.3	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT			Comprimento	x	Quantidade	=	Total			
					Lado Esquerdo	x	17,00	=	27,71	M		
					Lado Direito	x	9,00	=	16,38	M		
							Total	=	44,09	M		
5.2	5.2	BUEIROS										
5.2.1	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TR										

[Assinatura]
 Analista de Obras Públicas Fábio
 Eng.º Civil - CREA 28544-0
 RNP 8600315972



5. – PLANILHA DE ORÇAMENTO

[Handwritten Signature]
Antônio de Assis de Matos Filho
Emp. Com. - CRESARCE 38664-0
RNP 000015172



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS
TRECHO: SANTA RITA - SÃO FRANCISCO



ORÇAMENTO BÁSICO

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI JAN/2021 C/
DESONERAÇÃO E SEINFRA 26.1

BDI SERVIÇOS: 27,03%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.0	-	-	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,72	476,51	605,31	1.646,44	0,08%
1.1	SEINFRA	C2872	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	13.600,00	0,19	0,24	3.264,00	0,15%
1.2	SEINFRA	C4919						393.750,06	18,50%
MOVIMENTOS DE TERRA									
2.0	-	-	JAZIDA DE MATERIAL					3.235,99	0,15%
2.1	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.074,35	1,23	1,56	3.235,99	0,15%
2.1.1	-	-	CORTE E ATERRO COMPENSADO					26.948,51	1,27%
2.2	-	-	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO					363.565,56	17,08%
2.2.1	SEINFRA	C0928						14.734,36	0,69%
2.3	-	-	ATERRO COM MATERIAL DE AQUISIÇÃO					318.005,36	14,94%
2.3.1	SEINFRA	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	4.846,83	2,39	3,04	14.734,36	0,69%
2.3.2	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	174.728,22	1,43	1,82	318.005,36	14,94%
2.3.3	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.846,83	5,01	6,36	30.825,84	1,45%
GAMADA DE BASE									
3.0	-	-	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M					16.537,60	0,78%
3.1	SEINFRA	C1267						16.537,60	0,78%
3.2	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	196.112,00	1,43	1,82	356.923,84	16,77%
3.3	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5.440,00	5,01	6,36	34.598,40	1,63%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
4.0	-	-	IMPRIMAÇÃO					218.688,00	10,27%
4.1	-	-	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019					218.688,00	10,27%
4.1.1	SINAPI	96401						523.056,00	24,57%
4.2	-	-	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO					523.056,00	24,57%
4.2.1	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	27.200,00	15,14	19,23	523.056,00	24,57%
4.3	-	-	TRANSPORTES DE MATERIAIS ATÉ A OBRA					85.598,13	4,02%
4.3.1	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	141.032,00	0,35	0,44	62.054,08	2,91%
4.3.2	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_07/2016	TXKM	9.955,20	0,52	0,66	6.570,43	0,31%
4.3.3	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_07/2016	TXKM	25.717,60	0,52	0,66	16.973,62	0,80%
DRENAGEM									
5.0	-	-	MEIO-FIO E DESCIDAS					402.439,96	18,98%
5.1	-	-	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					373.662,69	17,55%
5.1.1	SINAPI	94273						121.891,15	5,73%
5.1.2	SEINFRA	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	3.835,00	49,76	63,21	242.410,35	11,39%
5.1.3	SEINFRA	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	44,09	167,14	212,32	9.361,19	0,44%
5.2	-	-	BUEIROS					25.427,40	1,19%
5.2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	61,22	5,15	6,54	400,38	0,02%
5.2.2	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	33,64	266,87	339,00	11.403,96	0,54%
5.2.3	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	44,40	12,71	16,15	717,06	0,03%
5.2.4	SINAPI	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	6,00	1.693,30	2.151,00	12.906,00	0,61%
5.3	-	-	TRANSPORTE DE MATERIAIS ATÉ A OBRA (SEDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS AO TRECHO)					3.349,87	0,16%
5.3.1	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1.767,39	1,43	1,82	3.216,65	0,15%
5.3.2	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020	TXKM	110,10	0,95	1,21	133,22	0,01%
SINALIZAÇÃO									
6.0	-	-	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					92.420,71	4,34%
6.1	-	-	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO					52.018,88	2,44%
6.1.1	SINAPI	72947						6.038,45	0,28%
6.1.2	SEINFRA	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	1.691,00	21,04	26,73	45.200,43	2,12%
6.2	-	-	SINALIZAÇÃO VERTICAL					40.410,33	1,90%
6.2.1	SEINFRA	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	44,72	711,35	903,63	40.410,33	1,90%
TOTAL GERAL								2.128.921,64	

#NOME?

Assinatura
Antonio de Azevedo Martins Filho
Eng. Civil - CREA 28544-0
RNP 000915072



6. – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/ENCARGOS SOCIAIS


Antônio de Assis Gomes Filho
Eng. Civil - CREACE 206640
RNP 060915972



Assinado digitalmente
Assinado de Assisvaldo Martins Filho
Eng. Civil - CREA 18664-D
RNP 050819872

7. – COMPOSIÇÃO DE BDI




PROJETO BÁSICO



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE A LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO Á LOCALIDADE DE MONTEIRO.

VOLUME 1 – MEMORIAL DESCRITIVO

Antônio de Assis Martins Filho
Antônio de Assis Martins Filho
Eng. Civil - CREMACE 18164-0
RNP 000815972

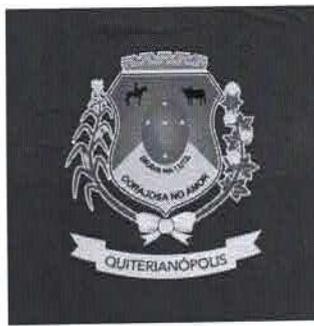

INDICE

1. – APRESENTAÇÃO.....	3
2. – METODOLOGIA ADOTADA.....	3
3. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS.....	3
3.1. GENERALIDADES.....	4
3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES.....	4
3.2.1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.....	4
3.2.2. Locação da Obra – Nivelamento do Greide.....	4
3.3. MOVIMENTO DE TERRA.....	5
3.3.1. CORTES.....	6
3.3.2. EMPRÉSTIMOS.....	7
3.3.3. ATERROS.....	8
3.3.4. TRANSPORTE DE MATERIAIS.....	10
3.3.5. CARGA E DESCARGA.....	10
3.3.6. ESCAVAÇÃO DE VALAS.....	11
3.3.7. ATERRO E REATERRO DE VALAS.....	11
3.4. OBRAS DE ARTE.....	12
3.4.1. CONCRETO ARMADO.....	12
3.5. PAVIMENTAÇÃO.....	19
3.6. MEIO-FIO.....	22
3.7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.....	23
3.7.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL.....	23
3.7.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.....	27
3.8. LIMPEZA E ENTREGA DAS OBRAS.....	32
4. – MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS.....	50
5. – PLANILHA DE ORÇAMENTO.....	57
6. – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/ENCARGOS SOCIAIS.....	64
7. – COMPOSIÇÃO DE BDI.....	65


Antônio de Azevedo Martins Filho
Eng.º Civil - CREA 28364-0
RNP. 0000915972



1. – APRESENTAÇÃO

O Presente trabalho trata do Projeto de Pavimentação Asfáltica da estrada de que liga a localidade de São Francisco à localidade de Monteiro, no município de Quiterianópolis, Ceará.

O Projeto de Pavimentação consta de todos os elementos construtivos para a implantação da infraestrutura do Projeto com o dimensionamento do greide das vias.

A pavimentação das ruas consistirá da pavimentação asfáltica com Tratamento Superficial Duplo (TSD) de uma pista de rolamento, tendo 2 faixas de circulação em sentidos opostos.

Com relação à drenagem da estrada, a água pluvial escoará naturalmente pela via até os acostamentos e depois para o terreno natural.

A realização desse projeto, aliada a uma adequada manutenção do sistema de drenagem, resultará em uma significativa melhoria da qualidade de vida tanto da população local, reduzindo o tempo de trajeto até a sede do município e demais destinos.

DADOS GERAIS DO PROJETO

VIA	EXTENSÃO	LARGURA	COORDENADAS		SERVIÇO A SER EXECUTADO
			INÍCIO	TÉRMINO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ESTRADA	4.706,33m	8,00 m	E:306719.605 N:9367258.706	E:311253.235 N:9367244.370	

2. – METODOLOGIA ADOTADA

No desenvolvimento do presente projeto, foram adotadas e cumpridas as seguintes etapas principais:

- Diagnóstico "In Loco" dos problemas existentes e a conseqüente determinação das áreas para se proceder aos estudos topográficos;
- Estudo Topográfico na diretriz das vias;
- Verificação das conformidades do terreno natural para o traçado do greide;
- Elaboração do Projeto de Pavimentação da Via;
- Levantamento dos Quantitativos e Orçamentos;

3. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS


Antônio de Araújo Martins Filho
Eng. Civil - CREA: 38164-0
RNP 000015072



3.1. GENERALIDADES

Em caso de dúvidas na interpretação dos projetos e detalhes fornecidos, deverá ser consultada a Fiscalização.

Todos os materiais a serem empregados nas obras, deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente às presentes Especificações.

Se as circunstâncias ou condições locais de mercado, tornarem, porventura, aconselhável à substituição de qualquer material especificado, por outro equivalente, similar, tal substituição só será procedida mediante consulta e anuência da Fiscalização.

Será expressamente proibida a manutenção no local da obra de quaisquer materiais que estejam em desacordo com as especificações.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os serviços executados em desacordo com as presentes Especificações e com a boa técnica peculiar à espécie, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ocorrendo todos os custos por sua própria conta.

3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2.1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS


A CONTRATADA, deverá providenciar instalações adequadas para alojamento de pessoal, depósito de materiais, preparo de formas e armações, caso seja necessário, bem como local apropriado para a guarda dos equipamentos a serem utilizados na obra.

No caso de A CONTRATADA, optar por não construir barracão ou abrigo provisório, poderá a mesma alugar imóvel já pronto, caso exista disponível no Município e, de preferência, nas proximidades da Obra, bastando apenas dar ciência à FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá adquirir e afixar uma Placa indicativa da Obra, no tamanho de aproximadamente 3,0m X 2,0 metros, com "layout" a ser fornecido pela Fiscalização.

3.2.2. Locação da Obra – Nivelamento do Greide

Os Serviços de Topografia serão executados totalmente pela CONTRATADA, considerando o levantamento altimétrico baseado em RN do IBGE.


Antônio de Azevedo Martins Filho
Eng.º Civil - CREA 38544-0
RNP 0600915972



CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

A locação da Obra será efetuada com a utilização dos seguintes instrumentos e materiais:

- Instrumentos Topográficos de precisão, compatíveis com os trabalhos a serem executados;
- Linha de Nylon resistente;
- Piquete de Madeira;

MÉTODO CONSTRUTIVO

Deverá ser fixada a Referência de Nível – RN, em relação a um ponto da Obra indicado para tal fim. Promover a locação com instrumentos topográficos em relação ao RN, materializando os alinhamentos com fios de nylon e as alturas com piquetes de madeira.

O CONSTRUTOR procederá à locação planimétrica e altimétrica da obra, de acordo com as indicações do Projeto.

Preliminarmente deverão ser conferidas e confrontadas as medidas e cotas entre os Projetos, bem como os alinhamentos, recuos e afastamentos, elaborando-se caso não ocorram quaisquer discrepâncias, o plano de locação.

Deverá ser materializada uma Referência de Nível – RN segura que permanecerá como elemento de consultas e verificações até o final da execução da obra.

Os elementos estruturais deverão ser materializados de forma rigorosa, no tocante a alinhamentos e nivelamentos, não sendo admitido o emprego, nessa fase, de níveis de mangueira e ferramentas improvisadas, devendo todos os pontos ser rigorosamente determinados por equipamentos topográficos de precisão, marcados pela CONTRATADA e conferidos pela FISCALIZAÇÃO.


CONTROLE DE QUALIDADE

Quaisquer dúvidas que, porventura, surjam na locação, conseqüente de diferença de dimensões no terreno ou de outras origens, deverão ser resolvidas pela CONTRATADA, conjuntamente e em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.

3.3. MOVIMENTO DE TERRA

GENERALIDADES


Antônio de Araújo Martins Filho
Eng.º Civil - CREACE 38164-D
RNP 0600815972

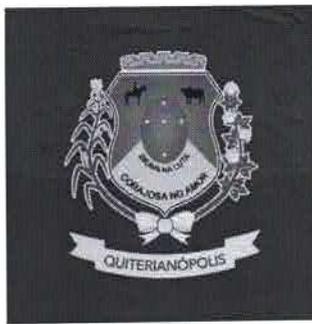

Na execução dos serviços de terraplenagem, previstos no projeto de engenharia, deverão ser observadas as recomendações constantes das seguintes especificações:

- a) DNIT-ES 280/97 (cortes)
- b) DNIT-ES 281/97 (empréstimos)
- c) DNIT-ES 282/97 (aterros)

3.3.1. CORTES

Os serviços de corte correspondem à escavação, mecânica ou manual, do terreno natural ao longo do eixo da via e no interior dos limites das seções do projeto (off-sets), possibilitando ao seu final a obtenção do greide e da seção transversal de terraplenagem projetados.

Os materiais escavados serão classificados em 3 (três) categorias, em função da dificuldade apresentada pelos mesmos à realização do serviço. Essa classificação obedecerá ao disposto na especificação DNIT-ES 280/97 (cortes).

A execução dos serviços de corte será precedida de liberação de trechos pela fiscalização, após a execução, quando necessário, dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.


Serão utilizados equipamentos e/ou ferramentas adequados ao tipo de material a ser escavado e ao prazo exigido para a execução do serviço. A fiscalização poderá determinar a substituição de equipamentos ao constatar deficiência em seu desempenho ou inadaptabilidade ao tipo de serviço.

Se o material proveniente dos cortes apresentar características de qualidade e resistência compatíveis com as exigidas para o material constituinte dos aterros, o mesmo deverá ser aproveitado na execução dos aterros.

Se o material proveniente dos cortes apresentar características de qualidade e resistência compatíveis com as exigidas para o material constituinte das camadas do pavimento, desde que constatada a viabilidade técnica e econômica, o mesmo deverá ser estocado para utilização posterior. O material estocado ficará sob a responsabilidade da executante.

Se o material proveniente dos cortes não for de boa qualidade, ou se o mesmo exceder ao volume necessário para a execução de aterros e/ou camadas do pavimento, o material a ser descartado deverá ser transportado para local de bota-fora adequado. O local do bota-fora, escolhido de modo a não provocar impactos ambientais, deverá ser previamente aprovado pela fiscalização.

Quando, ao nível da plataforma de corte, for constatada a ocorrência de rocha sã, solo de baixa capacidade de suporte, solo de expansão maior que 2% ou solo orgânico, o corte deverá ser rebaixado. Esse rebaixo será aterrado com material selecionado, obedecendo as especificações referentes aos aterros. A espessura do rebaixo será determinada pelo projeto de engenharia.

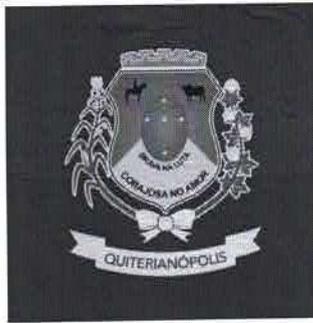

Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, deverá ser executada uma escavação transversal ao eixo até a profundidade necessária para evitar recalques diferenciais.

O acabamento da plataforma de corte deverá atender à conformação da seção transversal indicada no projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:

- a) Variação máxima de altura de ± 5 cm (mais ou menos cinco centímetros) para eixo e bordos, desde que não ocorram cotas obrigatórias em relação ao greide final.
- b) Variação máxima de largura de + 30cm (mais trinta centímetros) para a plataforma, não se admitindo variação negativa.

Quando constatada pela fiscalização a escavação em excesso, a executante deverá repor o material que se fizer necessário, obedecidas as especificações do projeto. A escavação em excesso e a reposição de material selecionado não serão objeto de medição e pagamento.

A medição será realizada pelo volume geométrico extraído expresso em m³ (metros cúbicos). As seções de corte serão medidas na cava e os volumes serão calculados pelo método das "médias das áreas". Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre a média das áreas da cava e a média das áreas de projeto. Cortes não previstos no projeto, como no caso de rebaixamento para substituição de materiais, serão justificados por escrito pela fiscalização e medidos com base em levantamento topográfico complementar realizado pela SEINF.

A classificação do material de corte será definida no projeto de engenharia.

O preço unitário definido deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, inclusive materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais.


3.3.2. EMPRÉSTIMOS

Se os cortes não produzirem material de boa qualidade, ou se esse material não for suficiente, serão indicados locais de empréstimo para a retirada do material destinado à execução dos aterros. Os locais de empréstimo constarão do projeto de engenharia. Quando essa indicação não constar do projeto de engenharia, os locais de empréstimo, escolhidos com base em estudos geotécnicos e de modo a não provocar impactos ambientais, deverão ser previamente aprovados pela fiscalização.

A execução dos serviços de escavação no empréstimo será precedida de liberação da área pela fiscalização, após a execução, quando necessário, dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Serão utilizados equipamentos e/ou ferramentas adequados ao tipo de material a ser escavado e ao prazo exigido para a execução do serviço. A


Antônio de Azevedo Martins Filho
Emp. Com. CREACE 08184-0
RNP 000815972

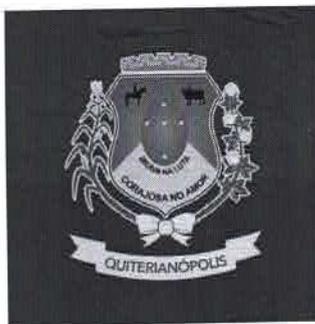

fiscalização poderá determinar a substituição de equipamentos ao constatar deficiência em seu desempenho ou inadaptabilidade ao tipo de serviço.

As áreas de empréstimo, após a escavação, serão reconformadas para evitar alagamentos, erosões e danos ambientais. Essa reconformação não será objeto de medição e pagamento, devendo o seu custo estar embutido nos custos dos demais serviços.

A medição será realizada pelo volume geométrico extraído expresso em m³ (metros cúbicos). A fiscalização medirá o volume extraído do empréstimo com base na média das áreas da cava. O volume de projeto dos empréstimos corresponderá à diferença entre o volume dos aterros e dos cortes, acrescido do volume de corte transportado para bota-fora. Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre a média das áreas da cava e o volume de projeto.

Para efeito de medição e pagamento, o material escavado nos empréstimos será classificado como sendo de 1ª (primeira) categoria.

O preço unitário definido deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, inclusive materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, encargos sociais e eventuais indenizações pela utilização do terreno.

3.3.3. ATERROS

A execução de aterros corresponde ao espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento (ou aeração) e compactação de materiais selecionados, oriundos de cortes e/ou empréstimos, ao longo do eixo da via e no interior dos limites das seções do projeto (off-sets), possibilitando ao seu final a obtenção do greide e da seção transversal de terraplenagem projetados.

Os últimos 40 cm (quarenta centímetros) do aterro serão denominados de "camadas finais". A parte do aterro situada entre o terreno natural e as camadas finais será denominada de "corpo do aterro".

Os materiais utilizados na execução do corpo do aterro deverão apresentar resistência, medida pelo Índice de Suporte Califórnia, superior ou igual a 2% (dois por cento) e expansão menor ou igual a 4% (quatro por cento).

Os materiais utilizados na execução das camadas finais do aterro deverão apresentar resistência, medida pelo Índice de Suporte Califórnia, superior ou igual a 10% (dez por cento) e expansão menor ou igual a 2% (dois por cento).

Os solos utilizados na execução dos aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas.

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas as condições locais e a produtividade exigida. A fiscalização poderá determinar a substituição de equipamentos ao constatar deficiência em seu desempenho ou inadaptabilidade ao tipo de serviço.

Antônio de Assis Martins Filho
Emp. CANTARELLE 10464-0
RNP 000015972



A execução dos aterros deverá observar rigorosamente os elementos técnicos constantes do projeto de engenharia.

A execução dos aterros será precedida de liberação de trechos pela fiscalização, após a execução, quando necessário, dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

O espalhamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento (ou aeração) e compactação de acordo com o previsto neste caderno de encargos. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 30 cm (trinta centímetros). Para as camadas finais, essa espessura não deverá ultrapassar 20 cm (vinte centímetros).

Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, as camadas deverão ser compactadas na umidade ótima (mais ou menos 3%) até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) da massa específica aparente seca máxima determinada pelo ensaio normal de compactação. Para as camadas finais, essa exigência passa para 100% (cem por cento) da massa específica aparente seca máxima determinada pelo ensaio normal de compactação. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação e máximas de espessura deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados.

No caso de alargamento de aterros, a execução se dará de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que justificado em projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material oriundo de cortes e/ou empréstimos toda a largura da referida seção transversal.

Para a execução de aterros sobre terreno de fundação de baixa capacidade de carga, o projeto de engenharia indicará a solução a ser adotada.

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a conformação da seção transversal indicada no projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:

- a) Variação máxima de altura de ± 5 cm (mais ou menos cinco centímetros) para eixo e bordos, desde que não ocorram cotas obrigatórias em relação ao greide final.
- b) Variação máxima de largura de + 30 cm (mais trinta centímetros) para a plataforma, não se admitindo variação negativa.

O controle geotécnico dos materiais utilizados e do grau de compactação se dará obedecendo as prescrições da norma DNIT-ES 282/97 (aterros).


Antônio de Assis Mendes Filho
Eng. Civil - CREACE 180440
RNP 060015972



A medição será realizada pelo volume geométrico de aterro compactado expresso em m³ (metros cúbicos). As seções de aterro serão medidas após sua execução e os volumes serão calculados pelo método das "médias das áreas". Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre a média das áreas medidas no local e a média das áreas de projeto.

O preço unitário definido deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, inclusive materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais.

3.3.4. TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais para os serviços de terraplenagem será pago a parte. A distância de transporte será medida entre os centros de gravidade dos cortes, aterros e empréstimos.

Serão utilizados caminhões basculantes providos de dispositivos que impeçam perdas de material ao longo do percurso.

Não haverá distinção entre os tipos de materiais transportados, para efeito de pagamento, a não ser quanto aos coeficientes de empolamento.

A medição será realizada pelo volume transportado expresso em m³ (metros cúbicos). O volume transportado será medido com base no volume geométrico escavado, medido nos cortes e empréstimos.

Ocorrendo divergência entre o volume medido no campo e o volume previsto no projeto, será adotado o menor valor.

Não serão pagos os transportes de materiais feitos por equipamento de lâmina dentro do "canteiro de obras".

O preço unitário definido deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço de transporte, na distância especificada no projeto, inclusive materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais. O empolamento do material transportado deverá ser considerado na determinação do preço unitário.

3.3.5. CARGA E DESCARGA

A carga e a descarga, manual ou mecânica, de materiais para os serviços de terraplenagem serão pagas a parte, de acordo com o que for especificado no projeto.

A medição será realizada pelo volume transportado expresso em m³ (metros cúbicos). O volume transportado será medido com base no volume geométrico escavado, medido nos cortes e empréstimos.

Ocorrendo divergência entre o volume medido no campo e o volume previsto no projeto, será adotado o menor valor.


Atestado de Assinatura
Eng.º CAVALCANTE CREANCE 38444-0
RNP 800815372



O preço unitário definido deverá considerar todas as despesas para a execução dos serviços de carga e descarga, inclusive equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos sociais. O empolamento do material transportado deverá ser considerado na determinação do preço unitário.

3.3.6. ESCAVAÇÃO DE VALAS

Deverá obedecer aos procedimentos impostos em projeto estrutural, caso contrário, deverão ser executadas valas de fundações nas dimensões 40 x 60 cm, em todo o perímetro destinado a colocação de alvenaria de elevação. Os fundos das valas deverão estar isentos de pedras soltas e detritos orgânicos, e apresentando-se perfeitamente planos e horizontais, podendo eventualmente formar degraus quando as condições do terreno assim exigirem, a critério e com a aprovação da Fiscalização. Serão abundantemente molhados com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos (raízes, formigueiros, etc.) não aflorados, que serão acusados por percolação da água. Em seguida, o solo será fortemente apiloado, com utilização de malha de, no mínimo, 30 kg. Após a execução das fundações será executado o preenchimento com material de aterro, em camadas de 0,20m (vinte centímetros) de espessura máxima, seguido de apiloamento, de cada camada. O material excedente será removido e/ou espalhado, a critério da Fiscalização.

3.3.7. ATERRO E REATERRO DE VALAS

Os aterros e reaterros para serviços de enchimento de valas serão executados, com material remanescente das escavações, à exceção do solo de 3a categoria.

O material deverá ser limpo, isento de matéria orgânica, rocha, ou entulhos, espalhando em camadas sucessivas de:

0,20 m, se apilados manualmente;

0,40 m, se apilados através de compactadores tipo sapo mecânico ou similar. Em solos arenosos consegue-se boa compactação com indução da vala.


O reaterro deverá envolver completamente a fundação, não sendo tolerados vazios sob a mesma; a compactação das camadas mais próximas à estrutura deverá ser executada cuidadosamente, de modo a não causar danos.

Nos casos em que o fundo da vala se apresentar em rocha ou em material deformável, deve ser interposta uma camada de areia ou terra de espessura não inferior a 0,15m, a qual deverá ser apiloada.

Em caso de terreno lamacento ou úmido, far-se-á o esgotamento da vala.

Em seguida consolidar-se-á o terreno com pedras e, como no caso anterior, lança-se uma camada de areia ou terra convenientemente apiloada.


Antônio de Azevedo Martins Filho
Emp. Lic. - CREA/CE 78544-0
RNP 0600915972

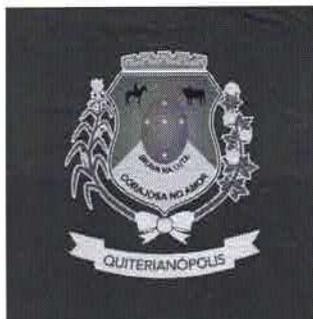

A compactação deverá ser executada até atingir-se o máximo de densidade possível e, ao final da compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para compensar o efeito da acomodação do solo natural.

- Obedecerá ainda às recomendações da NB 51/86 - "Projeto e Execução de Fundações NBR 6122".

A execução das escavações implicará responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resistência e estabilidade das mesmas.

3.4. OBRAS DE ARTE

3.4.1. CONCRETO ARMADO

CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL


- **ARMADURA**

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber : NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480. De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função da ordem cronológica de entrada.

Durante o lançamento do concreto deverá ser evitado o deslocamento das armaduras. A armadura não deverá ficar em contato direto com a superfície das formas, observando-se o seguinte padrão para o recobrimento das peças :

Acabamento do Concreto	Elemento Construtivo	Interior das Edificações	Ar Livre	Contato com Solo ou Água
Argamassa	em Lajes	5 mm	15 mm	
	em Paredes	10 mm	15 mm	
	em Vigas e Pilares	15 mm	20 mm	
Aparente	ao Natural	20 mm	25 mm	


Alexandre de Azevedo Martins Filho
Eng. Civil - CREACE 28664-0
RNP 060015972

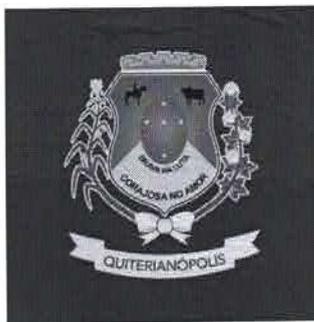

	com Pintura Impermeável		20 mm
Contato com Solo e Água	em Contato Direto		30 mm
	para Armadura Inferior das Fundações na existência de lastro de 5 cm de espessura		15 mm
	para Armadura Inferior das Fundações na existência de uma Camada de Brita e argamassa de cimento e areia		20 mm
	nas Paredes com Impermeabilização Simples		20 mm
	nas Paredes com Impermeabilização Simples com proteção ou com dreno ou impermeabilização especial		15 mm

Antes da retomada das concretagens, as armaduras deverão apresentar-se limpas.

As partidas de ferro deverão ser depositadas e arrumadas de acordo com a bitola, em lotes aproximadamente iguais, conforme EB-3/85 - NBR 7480, de modo a possibilitar a retirada das amostras para ensaios.

• AGREGADOS

Os agregados destinados à confecção de concretos serão isentos de substâncias nocivas, tais como torrões de argila, cloreto de sódio, mica, gravetos, impurezas orgânicas, etc.

Agregado Miúdo-Areia

Características Técnicas - Será quartzosa.

Granulometria :


Grossa - Areia Grossa é a areia que passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm, com diâmetro máximo de 4,8 mm.

A areia para a execução de concretos satisfará à EB 4/82 - NBR-7211 e às necessidades da dosagem para cada caso específico. Os ensaios de qualidade e de impurezas orgânicas serão os indicados na EB 72/68 - NBR-7174.

Agregado Graúdo-Brita

É o produto obtido da britagem artificial de cascalho, com todas as suas faces obtidas do processo de britagem.

[Handwritten Signature]
 Antônio de Aguiar Martins Filho
 Eng.º Civil - CREACK 18164-0
 RNP 000215912

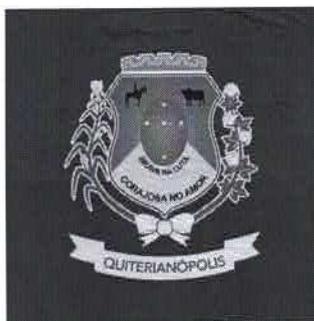

São classificadas comercialmente em :

- brita 0 - com diâmetro variando de 4,8 a 9,5 mm
- brita 1 - com diâmetro variando de 9,5 a 19 mm
- brita 2 - com diâmetro variando de 19 a 38 mm
- brita 3 - com diâmetro variando de 38 a 76 mm

- **ÁGUA DE AMASSAMENTO**

A água destinada ao amassamento dos concretos será isenta de teores prejudiciais de substâncias estranhas. Serão satisfatórias as águas com pH compreendido entre 5,8 e 8,00 e respeitem os seguintes limites máximos:

a) Matéria orgânica expressa em oxigênio consumido	3 mg/l
b) Resíduo sólido	5.000 mg/l
c) Sulfatos expressos em íons SO_4	300 mg/l
d) Cloretos expressos em íons Cl	500 mg/l
e) Açúcar	5 mg/l


Para obras de pequeno porte, a amostra da água deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- **CIMENTO**

Para obras correntes, deverá ser empregado o Cimento Portland comum, referência CP-32, com resistência a compressão de:

3 dias :	10 MPa
7 dias :	20 MPa


Antônio de Assis Martins Filho
Eng. Civil - CREA/CE 3664-D
RNP 060815972

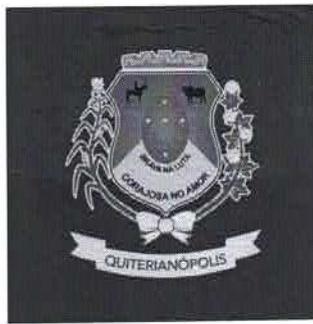

28 dias :	32 MPa
-----------	--------

Não será conveniente, a critério da FISCALIZAÇÃO, em uma mesma concretagem, a mistura de diferentes tipos ou marcas de cimento.

Não será conveniente o uso de traços de meio saco ou fração de um saco de cimento, sendo recomendado o emprego de traços correspondentes a, pelo menos, um saco de cimento.

Na composição dos traços deve-se medir o cimento em peso. Para obras de pequeno porte pode-se admitir a medida do cimento em volume.

• FORMAS

As formas e escoramentos obedecerão aos critérios da NB-11/51 NBR 7190 e/ou NB-14/86 NBR 8800.

O dimensionamento dos moldes deverá ser efetuado de maneira a evitar-se possíveis deformações devidas a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes de iniciar-se a concretagem, as formas deverão ser limpas e apresentar-se estanques, de modo a evitar a fuga da nata de cimento.

As formas deverão ser molhadas até a saturação, evitando-se a absorção da água de amassamento do concreto.

Recomenda-se o uso de desmoldantes nas superfícies das formas, antes da colocação das armaduras.

Os escoramentos deverão ser projetados de modo a não sofrer deformações sobre a ação do peso próprio da estrutura e de cargas acidentais durante a execução da obra, não podendo causar esforços no concreto endurecido.

Os escoramentos em pontalotes de madeira deverão limitar-se ao emprego, de no mínimo, peças com diâmetro de 5 cm, para madeiras duras e de 7 cm para madeiras moles.

Os pontalotes com mais de 3 m de comprimento deverão ser contraventados.


Deverão ser tomados cuidados especiais para evitar-se recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, tendo em vista as cargas transmitidas.

Cada pontalote de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser afixadas com sobrejuntas em a toda a volta das emendas.

As formas serão apoiadas sobre cambotas de madeira, previamente confeccionadas de acordo com projeto de detalhamento das peças.

• ADITIVOS


Antonio de Azevedo Mattos Filho
Eng. Civil - CREA 18644-D
RNP 000015912

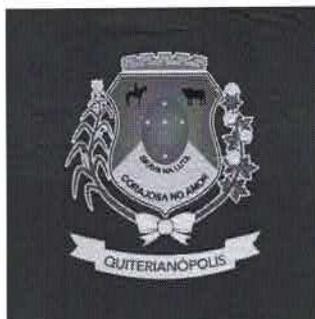

Após consultada a FISCALIZAÇÃO, poderão ser empregados aditivos para a modificação das condições de pega, endurecimento, resistência, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto.

Os aditivos deverão ter suas propriedades atestadas pôr Laboratório nacional idôneo.

A quantidade de aditivo a ser lançado no concreto deverá satisfazer às recomendações do Fabricante.

• EQUIPAMENTO

Somente ser permitido o amassamento manual em trabalhos de pequena monta, após autorização da FISCALIZAÇÃO.

O CONSTRUTOR deverá manter no Canteiro da Obra, em perfeitas condições de utilização, os equipamentos indispensáveis para promover o amassamento e o adensamento do concreto.

Deverá ser mantida, no mínimo, uma betoneira que possibilite o amassamento de um traço para o consumo de, pelo menos, um saco de cimento de 50 Kg.

Da mesma forma, será mantido permanentemente dois vibradores de imersão com "chicotes" que possibilitem o adensamento do concreto.


• DOSAGEM

A dosagem experimental (Racional) será adotada para todas as estruturas das obras de padrão OP-03, de acordo com o que preconiza a NB 1/78 NBR 6118, determinada pôr Laboratório, de modo que se obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto no tocante à resistência à compressão - fck.

As dosagens serão caracterizadas pelos seguintes elementos :

- Resistência de dosagem aos 28 dias - fck₂₈
- Dimensão máxima característica do agregado (diâmetro) em função das peças a concretar, conforme NB 1/78 NBR 6118.
- Consistência medida no "Slump Test", de acordo com o método MB 256/81 NBR 7223
- Composição granulométrica dos agregados
- Fator água-cimento em função da resistência e da durabilidade.
- Controle de qualidade a que será submetido o concreto.
- Adensamento a que será submetido o concreto
- Índices físicos dos agregados - massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade.


Antônio de Azevedo Martins Filho
Emp. CREA 0844-0
RNP 000015072

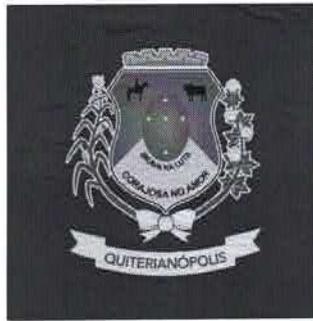

• EXECUÇÃO

A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização.

• TRANSPORTE

O transporte do concreto será executado de modo a que não ocorra a segregação ou desagregação de seus componentes, bem como, a perda de seus componentes pôr vazamentos ou evaporação.

Do equipamento de amassamento do concreto até o local da concretagem serão empregados equipamentos que permitam o transporte do concreto fresco, sem afetar a sua composição, podendo-se empregar carrinhos de mão com pneus de borracha e câmara de ar, pás mecânicas, jiricas com carreta acoplada, caçambas basculantes, elevadores com guinchos, gruas e demais equipamentos pertinentes, sendo da maior relevância o planejamento dos equipamentos a empregar.

No bombeamento de concreto deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a segregação dos componentes. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, três vezes maior que o diâmetro máximo do agregado.

O transporte do concreto não poderá exceder o tempo máximo permitido para o seu Lançamento.

• LANÇAMENTO

A concretagem deverá seguir rigorosamente a um programa preestabelecido.

O CONSTRUTOR deverá informar à FISCALIZAÇÃO e ao Laboratório que executará o controle tecnológico, a programação de concretagem das peças estruturais.

O concreto não poderá ser lançado de uma altura superior a 2,0 m, a fim de evitar-se a segregação dos componentes em queda livre. Para tanto serão empregadas calhas ou providenciar a abertura de janelas na forma e introduzindo-se funis ou trombas.

O tempo máximo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu lançamento no molde será de 01 (uma) hora.

Não será permitido o lançamento do concreto após o início da pega e nem o emprego de concreto remisturado.

• ADENSAMENTO

Não será permitido o adensamento manual, empregando-se, para tanto, vibradores apropriados, conforme as peças a concretar.


Alexandre de Azevedo Martins Filho
Emp. Licença CREARCE 31864-0
RNP 060915972



O adensamento será cuidadoso, devendo o concreto ocupar todos os espaços da forma.

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente, devendo a vibração ser suficiente para o aparecimento de bolhas de ar e uma fina camada de água na superfície do concreto.

A vibração será efetuada a uma profundidade inferior à dimensão da agulha do vibrador - vibrar a uma profundidade correspondente a $\frac{3}{4}$ do comprimento da agulha.

A distância entre os pontos de aplicação do vibrador será de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha.

Será aconselhável a vibração pôr períodos curtos em pontos próximos, em vez de períodos longos em um mesmo ponto ou em pontos distantes.

Deve-se evitar a vibração de imersão nas proximidades das formas (< 100 mm).

O chicote do vibrador deverá ficar na posição vertical, variando até o ângulo de 45o .

A vibração será processada através da introdução da agulha na massa do concreto e promovendo-se a sua retirada de forma lenta para evitar-se a formação de buracos que automaticamente se encherão de pasta de cimento. O tempo de retirada da agulha será de 2 a 3 segundos, admitindo-se contudo intervalos de 10 a 15 segundos quando tratar-se de concretos secos.

Na vibração pôr camadas, far-se-á com que a agulha penetre na camada subjacente, assegurando a ligação entre as camadas.

• CURA

A cura do concreto será iniciada no momento do término da pega do cimento, permanecendo pelo período mínimo de sete dias.


A cura será efetuada pelos seguintes processos :

- Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;
- Cobertura com areia ou serragem, mantidas molhadas;
- Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados.

• DESMOLDAGEM

Para as retiradas das formas deve-se atentar para os seguintes prazos:

- Faces laterais - 03 dias
- Faces inferiores com pontaletes- 14 dias
- Faces inferiores sem pontaletes - 21 dias


Antônio de Assis dos Santos Filho
Eng. Civil - CREANCE 11684-0
RNP 0600915972



A retirada do escoramento de tetos será efetuada de forma progressiva, tomando-se cuidados especiais com peças em balanço, evitando-se o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas originárias de erro no descarregamento da estrutura.

Após a desmoldagem, a FISCALIZAÇÃO procederá ao exame da superfície do concreto e recomendando, se for o caso, a reparação das imperfeições.

A critério da FISCALIZAÇÃO, caso as imperfeições afigurem-se graves o CONSTRUTOR deverá demolir as partes afetadas e reconstruir as peças rejeitadas.

As imperfeições serão reparadas da seguinte forma:

- Desbaste da superfície que apresenta imperfeição, com o emprego de ponteira, deixando a superfície limpa e áspera;
- Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e o emprego de adesivo estrutural a base de resina epóxi. No caso de grandes imperfeições deverá ser empregado concreto estrutural para o preenchimento dos vazios - fck=30 MPa.

Após a realização das correções, a FISCALIZAÇÃO procederá a novo exame, vistoriando as partes estruturais reparadas.


• DISPOSIÇÕES GERAIS

Antes da concretagem de qualquer elemento estrutural, o CONSTRUTOR e a FISCALIZAÇÃO procederão à minuciosa verificação dos seguintes elementos:

- Disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e respectivas armaduras;
- Correta colocação das canalizações elétricas, telefônicas, hidráulicas e outras que deverão permanecer embutidas na massa do concreto;
- Exame das passagens que permitam, posteriormente, a passagem de tubulações hidro-sanitárias e demais elementos constantes nos projetos.
- Cinta superior em concreto armado, na largura correspondente à alvenaria e na altura mínima de 25cm, apoiada integralmente nas alvenarias;
- Pilares correspondentes aos cantos externos da Caixa D'Água, seção mínima de 30x15 cm (Pilares) e 20x40cm (Vigas).

3.5. PAVIMENTAÇÃO


Antônio de Assis Martins Filho
Eng.º Civil - CREACE 38564-0
RNP 3000919872

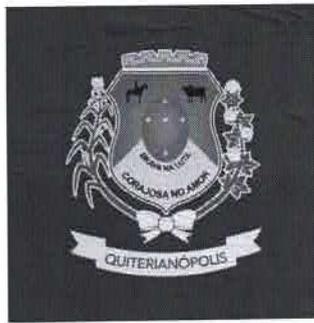

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.

A imprimação consistirá na distribuição de uma película, de material betuminoso diretamente sobre a superfície do subleito existente, previamente limpo.

Para a execução da imprimação, será empregado asfalto diluído do tipo CM-30. A taxa de aplicação, para o asfalto, será de 1,20 l/m². A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento.

A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 100 C ou em dias de chuva.

O controle da quantidade de asfalto espargido na pista será feito através da colocação de uma bandeja na pista, com peso e área conhecidas da mesma, sendo que após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima de 1,20 litro/m² de ligante. Esta etapa de serviço é de responsabilidade da CONTRATADA.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD.

A pavimentação asfáltica do trecho de via a ser trabalhada, deverá ser em Tratamento superficial duplo(TSD). O Projeto indica o Revestimento de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com três Banhos de Emulsão Asfáltica RR-2C e Agregados na Classe Grnauométrica II – III (1ª Camada com brita de 16mm a 10mm e 2ª camada com brita de 10mm a 6,3mm).. A execução dessa etapa de serviço deverá ser efetuada de acordo - DER-ES-P 11/00 Tratamento Superficial Duplo.


CAPA SELANTE

A capa selante será executada com emulsão, por penetração invertida, envolvendo uma aplicação de emulsão asfáltica catiônica (RR-2C) e uma aplicação de agregado miúdo.

Não é permitida a execução dos serviços:

- Sem o preparo prévio da superfície, caracterizado por sua limpeza e reparação preliminar;
- Sem a implantação prévia da sinalização da obra;
- Sem o devido licenciamento/autorização ambiental;
- Sem aprovação pelo órgão competente da calibragem do equipamento espargidor;
- Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C;
- Em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deve apresentar certificado de análise, além de trazer indicação clara da procedência, do tipo, da


Antônio de Azevedo Martins Filho
Emp. Com. CREANACE 38334-0
RNP 060815872



quantidade do seu conteúdo e da distância de transporte entre a refinaria ou fábrica e o canteiro de serviço.

A temperatura de aplicação do material asfáltico deve ser determinada para o ligante empregado, em função da relação temperatura-viscosidade, adequada para o espalhamento. Devem ser observados os seguintes limites, no espargimento:

- Emulsão asfáltica RR-2C: Viscosidade Saybolt-Furol na faixa de 150 a 300 segundos, na temperatura de ensaio de 50°C

Deve ser evitada a sedimentação da emulsão nos depósitos, através da circulação periódica da mesma.

Os agregados utilizados podem ser constituídos de areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais devem ser resistentes e apresentar moderada angulosidade, livre de torrões de argila e outras substâncias nocivas, e apresentar características a seguir:

- a) O material que deu origem ao agregado miúdo deve apresentar desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40%, durabilidade com pedra inferior a 15% e adesividade satisfatória.
- b) Quando submetidos ao ensaio de equivalente de areia, os agregados devem apresentar valores iguais ou superiores a 60%.
- c) A graduação dos agregados miúdos deve atender as condições de promover o melhor entrosamento possível e melhorar a macrotextura e as condições de segurança da superfície dos revestimentos asfálticos a serem tratados.

Todo o equipamento, antes do início da execução dos serviços, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado, sem o que não deve ser dada a autorização para o seu início.


Sobre a pista, convenientemente demarcada, é iniciado o serviço com a primeira aplicação de ligante asfáltico, de modo uniforme, na taxa especificada em projeto e em temperatura que proporcione viscosidade adequada de aplicação. Eventuais excessos ou falta de material devem ser imediatamente corrigidos.


Imediatamente após a aplicação do material asfáltico, o agregado especificado deve ser uniformemente espalhado, com o equipamento de distribuição de agregados aceito pela fiscalização e na quantidade indicada em projeto. Eventuais falhas da aplicação devem ser prontamente corrigidas.

A rolagem deve ter início imediato, com a utilização de rolos pneumáticos, variando-se a pressão, utilizando-se um número de coberturas apenas suficiente para proporcionar perfeita acomodação do agregado, sem causar danos à superfície a revestir.

Após a compressão com o rolo de pneus, emprega-se rolo liso tipo tandem, com sobreposição, para complementar e dar a conformação final do serviço.

No caso de paralização súbita e imprevista do equipamento distribuidor de agregados, o agregado é espalhado manualmente, na superfície já coberta com o material asfáltico, procedendo-se a compressão o mais rápido possível.


Antônio de Aguiar Mattos Filho
Eng.º Civil - CREACE 28544-0
RNP 060015972

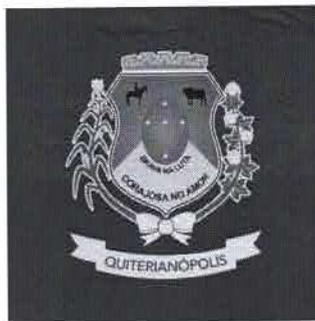

O esquema de espargimento adotado deve proporcionar recobrimento triplo, em toda a largura da camada. Especial atenção deve ser conferida as regiões anexas ao eixo e bordos, de forma a evitar, nesses locais, a falta ou o excesso relativos de ligante.

A compressão da camada é executada no sentido longitudinal, iniciando no lado mais baixo da seção transversal e progredindo no sentido do lado mais alto.

Em cada passada, o equipamento deve recobrir, no mínimo, a metade da largura da faixa anteriormente comprimida, com os cuidados necessários para evitar deslocamentos, esmagamento do agregado e contaminações prejudiciais.

Para evitar excesso de ligante na junta transversal, é colocada sobre a superfície tratada com capa selante, uma faixa de papel adequado, com largura mínima de 0,80m.

Deve ser evitada a coincidência das juntas longitudinais para cada aplicação de ligante.

A aplicação de ligante, na largura da camada, deve ser feita com o menor número possível de passagens do equipamento espargidor.

Durante a operação de espalhamento dos agregados, deve ser evitada a aplicação em excesso, já que sua correção é mais difícil do que a de adição de material faltante.

Não é permitido o tráfego quando da aplicação do ligante asfáltico ou do agregado miúdo.

O tráfego somente é liberado após decorridos no mínimo 30 minutos da conformação final da superfície, de maneira controlada por um período mínimo de 24 horas.

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA.

O transporte do material compreenderá atividades de transporte e descarga do material nos locais indicados pelo projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões basculantes. O percurso será previamente definido e devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e localizados até a distância média – distância da usina até o local onde será executado o serviço. A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá observar as leis de segurança do trânsito para efetivação dos transportes, condições de segurança dos veículos, sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos caminhões..

3.6. MEIO-FIO

Serão escavadas valas para fixação, após a execução da escavação os meios-fios serão posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no aterro.


Antônio de Assis de Moraes Filho
Eng. Civil - CREACE: 36664-D
RNP: 060015972



O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e em seguida deverão ser caiados com duas demãos.

Os meios-fios devem ser executados em peças de 15x25x100cm, as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicação. Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva.

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios devem possuir resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade.

As formas para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de madeira revestida, que permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso de formas metálicas.

Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva.

O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do lançamento do concreto da base. As peças devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de concreto com a mesma resistência da base.

Pintura com tinta em pó Industrializada a base de cal, duas demãos.

3.7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL


3.7.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL

Sinalização vertical é um conjunto de legendas ou símbolos com o objetivo de advertir, regulamentar ou indicar a forma correta e segura do uso das vias pelos veículos e pedestres, visando o contexto e a segurança do usuário e melhor fluxo do tráfego.

Esta especificação estabelece os requisitos básicos e essenciais exigíveis para execução de sinalização vertical. A sinalização vertical engloba placas, painéis, marcos quilométricos, balizadores, semáforos, pórticos e semi-pórticos (bandeiras).

O projeto de sinalização vertical deve obedecer aos requisitos básicos seguintes:

- Atender a uma real necessidade;
- Chamar a atenção dos usuários;
- Transmitir uma mensagem clara e simples;
- Orientar o usuário para a boa fluência e segurança de trafego;


Antônio de Azevedo Martins Filho
Eng. Civil - CREACE 286640
RNP 060815972



- Impor respeito aos usuários;
- Fornecer tempo adequado para uma ação correspondente;
- Disciplinar em última análise, o uso da rodovia;

As Placas da sinalização vertical deverão ser executadas em chapas metálicas de aço 1010/1020 – bitola nº 16, galvanizada e/ou alumínio na liga 5052 h-38 e em plástico reforçado com fibra de vidro (p.r.f.v.) composto de resina poliéster, fibra de vidro e minerais prensadas à quente em moldes metálicos aquecidos;

A superfície da placa deverá ser lisa e plana em ambas as faces, de fácil limpeza e deverá manter a performance mesmo quando molhada

Todas as placas deverão ter acabamento uniforme e bordas não serrilhadas. As mensagens e tarjas devem ser bem definidas.

As placas de Identificação dos Logradouros Públicos deverão seguir as seguintes especificações:

▪ Especificações Tipográficas:

- Fonte: Helvética Light.
- Altura:
 - ✓ Tipo e Nome (s): 4,8 cm;
 - ✓ Numeração: 4,0 cm;
 - ✓ CEP: 1,5 cm.


▪ Materiais:

- Placa: Chapa de Aço galvanizado com pintura eletroestática, com 0,95 mm de espessura na cor azul mineral – ref. Patone 540-C.
- Letras: Vinil Adesivo – Película refletiva.
- Poste: Tubo de ferro galvanizado, espessura 3,0mm, diâmetro 2".

▪ Estrutura de Fixação

- Cabeçotes de fixação das placas em estrutura de alumínio ou ferro fundido, galvanizado à fogo.

Emp. Lic. CREANCE 38114-0
RNP 000815972

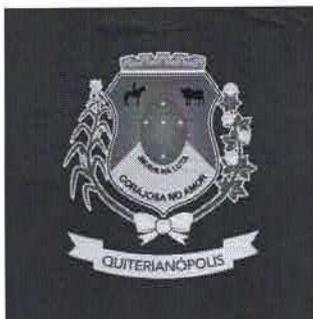

Tipos de Sinalização

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização vertical deve ser em função do volume de tráfego, velocidade diretriz da rodovia e o tipo de rodovia. Esta orientação é dada pelo projeto de sinalização.

Material

Chapas de aço 1010/1020 – bitola nº 16, cristais normais galvanizadas, na espessura nominal de 1,55 mm, e devem atender a norma NBR -7008;

Chapas de alumínio na liga 5052 h-38, na espessura de 1,5 mm, para placas com área até 2,0 m² e para painéis de (3,0 x 1,5)m ou maiores, serão confeccionados na espessura de 2,0 mm., e devem atender a norma NBR – 7556;

Chapas de poliéster reforçado com fibra de vidro, devem ser imunes e resistentes a ação da luz solar, maresia, calor, chuva e a maior parte dos agentes agressivos, apresentar as superfícies absolutamente lisas em ambas as faces, ter estabilidade dimensional, não deformáveis, e devem atender a norma NBR – 13275; com as seguintes características técnicas mínimas exigíveis:

dureza – 44 Barcol (Método ASTM D 2583);

flexão -130 MPa (Método ASTM D 790);

tração – 60 MPa (Método ASTM D 638);

impacto –400 J/M (Método ASTM D 256);

Pintura

As placas de aço 1010/1020 serão desengraxadas, decapadas e fosfatizadas com tratamento anti-ferruginoso, e terão aplicação de fundo a base de cromato de zinco e acabamento em esmalte sintético semi-brilho de secagem em estufa a 140°C., ou pintura eletrostática a pó poliéster;

As placas de alumínio na liga 5052 h-38 serão preparadas com uma demão de wash primer a base de cromato de zinco em ambas as faces e acabamento em esmalte sintético semi-brilho de secagem em estufa a 140°C., ou pintura eletrostática a pó poliéster;

As placas de poliéster reforçado com fibra de vidro terão na sua face principal pintura a base de esmalte poliuretânico com proteção ultravioleta, a face oposta deverá ser pigmentada na própria resina ou pintura com esmalte poliuretânico semi-


Adilson de Azevedo Neves Filho
Eng. Civil - CREANCE 28544-D
RNP 8600915972



brilho na cor preta; estão isentos de acabamento em esmalte sintético em sua face principal, as placas que terão o fundo em película refletiva. as demais terão acabamento em esmalte sintético em ambas as faces

Película

A película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente as intempéries, possuir grande angularidade, de maneira a proporcionar ao sinal às características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem alterações, tanto a luz diurna, como a noite sob a luz refletida.

Suportes Metálicos

Os suportes metálicos para sustentação de painéis sobre a rodovia deverão ser executados, de acordo com o projeto de sinalização, em aço com proteção de tinta anti-corrosiva ou galvanizados.

As dimensões dos suportes obedecerão o projeto de sinalização, podendo ser apresentado em pórtico ou semi-pórtico (bandeira), conforme a orientação e indicação da fiscalização.

Os painéis metálicos ou de fibra de vidro serão fixados aos pórticos ou semi-pórticos, através de parafusos de aço, cabeça francesa com porcas e arruelas lisas de pressão, galvanizadas com dimensões indicadas no projeto.

Elemento refletivo - deverá ser um elemento de vidro lapidado e espelhado.

Equipamento

Os equipamentos utilizados na implantação da sinalização vertical são:


- Ferramentas manuais
- Caminhão munck (para placas suspensas)
- Cone de sinalização

Poderá ser eventualmente, necessário utilizar equipamento para perfuração de rochas ou pavimentos.

Execução

A implantação dos dispositivos de sinalização vertical serão executados, de acordo com o projeto de sinalização sob orientação da Fiscalização.

Proteção ambiental


Antônio de Almeida Martins Filho
Emp. Com. CREA 18464-0
RNP 0000915972



Quando existir vegetação de porte (árvore e /ou arbusto) no local previsto para a implantação da sinalização, deve-se deslocá-la para a posição mais próxima possível da inicial, sem prejudicar o objetivo da sinalização.

Controle de Material

Cada elemento da sinalização deverá ser observado quanto ao atendimento dos requisitos específicos desta especificação. Para implantação das placas é necessário que tenham sido aprovadas para fiscalização, referente aos materiais aplicados no serviço de sinalização vertical.

Controle de Execução

O serviço deve ser executado de acordo com o projeto de sinalização vertical aprovado pela fiscalização, obedecendo os requisitos prescritos nesta especificação.

3.7.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Sinalização horizontal e o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicadas sobre o revestimento de um pavimento, obedecendo a um projeto desenvolvido para atender às condições de segurança e conforto do usuário.

A faixa de pedestre será executado em concreto simples de 15MPA com espessura de 10cm sobre o sub leito compactado, conforme projeto básico em anexo, sobre o concreto devera ser feito uma pintura com resina acrílica na cor vermelha em toda sua área aparente, sobre esta pintura vermelha será executado a pintura da faixa de pedestre, sendo aplicado resina acrílica duas demãos na cor branca, ver dimensões da faixa de pedestre nos projeto em anexo.

Esta especificação estabelece os revestimentos básicos essenciais exigíveis para execução de sinalização horizontal em rodovias com uso de tintas a base de resina acrílica emulsionadas em água e a base de resina acrílica

No projeto de sinalização horizontal deverão estar definidos os seguintes elementos:

- local de aplicação, extensão e largura;
- dimensões das faixas;
- Espessura úmida da tinta a ser aplicada, em uma só passada: 0,3 mm ou 0,6 mm .

Outras espessuras poderão ser aplicadas, desde que o projeto assim determine

Material

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal deverá ser especificada no projeto de sinalização, obedecendo os critérios técnicos do DERT em função do volume de tráfego e da sua provável vida útil


Antonio de Assis Martins Filho
Emp. Lic. nº 18554-0
RNP: 060015972



Tintas

Esta especificação destina-se a aplicação e controle de qualidade do serviço de sinalização horizontal com emprego das tintas:

Tinta a Base de Resina Acrílica Emulsificada em Água:

A sua aplicação deve atender a norma NBR 13699, com as seguintes características técnicas:

Requisitos Quantitativos

Poder de Cobertura

Requisitos Qualitativos

- Tinta à Base de Resina Acrílica:
- A sua aplicação deve atender a norma NBR 11862, com as seguintes características técnicas:
- Requisitos Quantitativos:
- Requisitos Qualitativos
- Espessura

a) Tinta Acrílica a Base D'água (NBR 13699): A espessura da tinta após aplicação, quando úmida, deverá ser no mínimo 0,5 mm. a sua espessura após a secagem deverá ser no mínimo 0,3 mm, quando medida sem adição de micro-esferas de vídeo "drop on".


b) Tinta a Base de Resina Acrílica (NBR 11862): A espessura da tinta após a aplicação, quando úmida, deverá ser de no mínimo 0,6 mm. A sua espessura após a secagem deverá ser de no mínimo 0,3 mm, quando medida sem adição de micro-esferas de vidro "drop on".

Equipamento de Aplicação

Os equipamentos para aplicação de tinta pelo processo mecânico devem conter, no mínimo, os seguintes dispositivos:

- Motor para auto propulsão ou veículo rebocador;
- Compressor de ar, com tanque e pulmão;
- Tanques pressurizados para tinta;
- Mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos;
- Tanques pressurizados para solvente, contendo conjunto de mangueiras para limpeza automática das pistolas de pintura;

Antônio de Azevedo Martins Filho
Eng. Civil - CREANCE 20164-0
RNP 0000915972

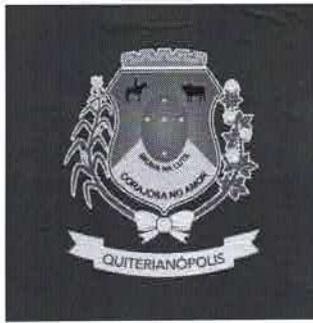


- Conjunto para as microesferas de vidro, contendo reservatório e semeador, sendo este automatizado ou por gravidade;
- Quadro de instrumentos operacionais:
- válvula reguladora do ar do comando, uma por pistola;
- válvula reguladora de ar do atomizado, uma por pistola;
- válvula reguladora de ar por pressurização dos tanques de tinta;
- dispositivo para acionamento das pistolas;
- Sequenciador automático para espaçamento previamente ajustado;
- Conjunto de pinturas contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para manter constante a distancia da pistola do pavimento;
- Pistola com atuação pneumática que permita a regulagem da largura das faixas;
- Discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas;
- Dispositivos balizadores e miras óticas para direcionamento da unidade aplicadora, durante a execução da demarcação;
- Luzes traseiras, sinaleiro rotativo e pisca-pisca.

Os equipamentos para aplicação de tinta pelo processo manual através de equipamento automático devem conter, no mínimo os seguintes dispositivos:

- a) Motor para auto-propulsão ou rebocador;
- b) Compressor de ar, com tanque e pulmão;
- c) Tanques pressurizadores para tinta;
- d) Mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos;
- e) Tanques de solventes para limpeza das mangueiras e pistolas;
- f) Pistolas manuais atuadas pneumaticamente com as respectivas mangueiras;
- g) Gabaritos diversos e adequados para execução de setas, letras, números, símbolos e legendas gráficas.


Antonio de Azevedo Mattos Filho
Eng. Civil - CREA/CE 12664-D
RNP 960915972

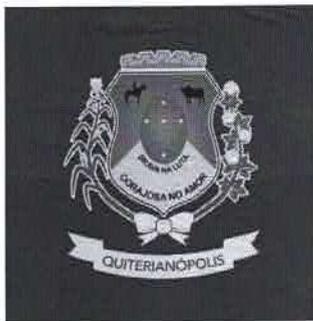

Execução

Antes de iniciar os serviços o executor deverá apresentar à fiscalização, os relatórios de ensaios em laboratórios credenciados, para liberação dos lotes dos materiais a serem utilizados nos serviços. Todos os materiais a serem utilizados nos serviços (tinta e microesferas) deverão ser depositados em local a ser determinado pela Fiscalização antes do início dos serviços, e só poderão ser utilizados após sua aprovação pela Fiscalização.

A fase de execução envolve as etapas de preparação do revestimento, pré-marcação e pintura;

Preparação do Revestimento

A Superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos ou outros elementos estranhos;

Quando a simples varredura ou jato de ar não sejam suficientes para remover todo o material estranho, o revestimento deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido;

Nos revestimentos novos deve ser previsto, um período para a sua cura antes da execução da sinalização definitiva.

Pré-Marcação

A pré-marcação consiste no alinhamento dos pontos, locados pela topografia, pela qual o operador da máquina irá se guiar para aplicação do material.

A locação topográfica tem por base o projeto de sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, símbolos e legendas.

Pintura

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo com o alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização;


A tinta aplicada deve ser suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas e uma película de cor e largura uniformes;

A tinta deve ser aplicada de tal forma a não ser necessária nova aplicação para atingir a espessura especificada;

No caso de adição de microesferas de vidro tipo "pré-mix", pode ser adicionada à tinta no máximo 5% em volume de solvente compatível com a mesma, para ajustagem da viscosidade. No caso de tinta à base de água, o solvente usado é água potável.

A pintura deverá ser aplicada quando o tempo estiver bom ou seja, sem ventos excessivos, poeiras e neblinas.


Antônio de Azevedo Martins Filho
Emp. CREA-CE 3864-0
RNP: 000015972

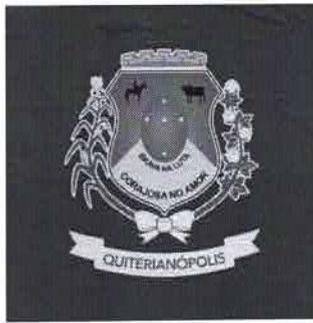

Na aplicação da pintura deverá ser respeitada a temperatura ambiente e da superfície da via, bem como a umidade relativa do ar, com obediência aos seguintes limites: temperatura entre 10°C a 40°C e a umidade relativa do ar até 90%.

Na execução das faixas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser corrigido;

As faixas existentes, a serem afixadas, devem ser recobertas, não deixando qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova pintura. Uma vez aplicado o material, as faixas deverão apresentar condições de tráfego em tempo não superior a 30(trinta) minutos, ficando a proteção das faixas sob a responsabilidade da contratada

Controle Tecnológico

Para utilização dos materiais é necessário que tenham sido os materiais aplicados no serviço de sinalização horizontal.

A retro-refletorização da sinalização deverá ser medida em campo, imediatamente após uma varredura para retirada do excesso de microesferas, obedecendo os seguintes critérios:

A cada 10 km de pintura selecionar 3(três) pontos por tipo de sinalização (eixo-bordos), escolhidos aleatoriamente;

Em cada ponto escolhido efetuar 10 (dez) medidas, descartar a menor e a maior medida, em seguida calcular a média das medidas de cada ponto;

A média dos 3 (três) pontos, representará o resultado dos 10 km, por tipo de sinalização;

Símbolos, letras, números e outros sinais gráficos, realizar 3 (três) medidas em cada tipo de sinalização;

O teste para determinação da espessura da película seca, será feito obedecendo o seguinte critério:

A cada 2km, por tipo de sinalização, será colhido uma amostra em folhas de flandres, sem adição de microesferas tipo "drop-on.

Após cada selagem realizar 10 (dez) medidas em cada amostra colhida, com relógio comparador, micrômetro ou outro equipamento adequado;

O resultado deverá ser expresso pela a média aritmética das medidas.

Controle de Execução

A aplicação dos materiais só deve ser realizada após as seguintes observações:


A superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, óleos ou outros elementos estranhos;

A pré-marcação deve estar perfeitamente de acordo com o Projeto;

A pré-marcação deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e acompanhando o ângulo nas curvas.

O controle de qualidade da aplicação é feito durante a execução da sinalização, quando devem ser observados e anotados os parâmetros listados a seguir:


Antônio de Assis dos Santos Filho
Emp. Cuiabá-AL/AL/CEARCE 20164-0
RNP 0600915972

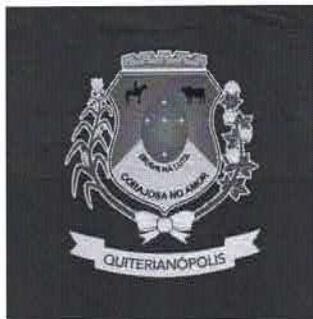

- Consumo dos materiais;
- Espessura do material aplicado;
- Tempo de secagem, para a liberação ao tráfego;
- Largura e comprimento das faixas;
- Linearidade das faixas;
- Sinalização de obra para execução da sinalização horizontal;
- Atendimento as normas e ao projeto de sinalização;
- Retro-refletorização integral das faixas, sinais e o mais que for necessário.

Em caso de falhas de aplicação ou eventual falta de qualidade do material aplicado, o serviço deverá ser corrigido.

3.8. LIMPEZA E ENTREGA DAS OBRAS

Após a execução de todos os serviços descritos acima, deverá ser feita a retirada completa dos aparelhamentos, materiais não utilizados, bem como de todo o entulho e dejetos existentes na obra.

Deverá ser removido pela contratada todo o entulho e material não utilizado na Obra.

Serão obedecidas as “Especificações Gerais para Serviços e Obras Rodoviárias” do DER e nos casos omissos as “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias” do DNER (atual DNIT) e ou as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT.

As Especificações referentes aos serviços projetados são as seguintes:

TERRAPLENAGEM


DER-ES-T 01/00	Serviços Preliminares
DER-ES-T 02/00	Caminhos de Serviço
DER-ES-T 04/00	Cortes
DER-ES-T 05/00	Empréstimos
DER-ES-T 06/00	Aterros com Solos
PAVIMENTAÇÃO	
DER-ES-P 01/00	Regularização do Subleito
DER-ES-P 03/00	Sub-base Granular
DER-ES-P 04/00	Base Granular


Antônio de Azevedes Martins Filho
Eng. Civil - CREACE 38364-G
RNP 060015972



DER-ES-P 08/00 Imprimação
DER-ES-P 11/00 Tratamento Superficial Duplo
DRENAGEM
DER-ES-D 01/00 Sarjetas e Valetas
DER-ES-D 02/00 Meio-Fio (Banquetas)
SINALIZAÇÃO
DER-ES-S 01/00 Sinalização Horizontal
DER-ES-S 02/00 Sinalização Vertical


Acelino de Azevedo Barros Filho
Eng. Civil - CREA/CE 38644-0
RNP. 000015072

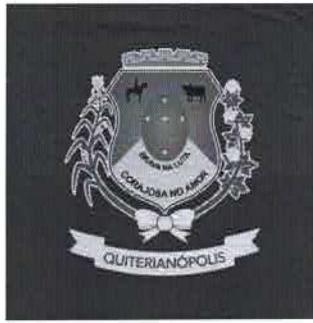

4. – MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS


Atílio de Assis Martins Filho
Eng. Civil - CRECE 18444-0
RNP 000015972




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS
TRECHO: SÃO FRANCISCO - MONTEIRO
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS					Total	=	#REF!	M2	
1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área		
			4706,33	x	8,00	x	1,00	=	3,77	Há	
							Total	=	3,77	Há	
1.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área		
			4706,33	x	2,00	x	2,00	=	18.825,32	M2	
							Total	=	18.825,32	M2	
2.0	2.0	MOVIMENTOS DE TERRA									
2.1	2.1	JAZIDA DE MATERIAL PARA ATERRO									
2.1.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	Volume	x		x	Quantidade	=	Volume		
			24325,91	x		x	1,00	=	24.325,91	M3	
							Total	=	24.325,91	M3	
2.2	2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO									
2.2.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO Conforme Quadro de Cubação	Volume	x		x	Quantidade	=	Volume		
			30194,59	x		x	1,00	=	30.194,59	M3	
							Total	=	30.194,59	M3	
2.3	2.3	ATERRO COM MATERIAL DE AQUISIÇÃO									
2.3.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M Conforme Quadro de Cubação	Volume de Aterro	x	Volume de Corte	x	Quantidade	=	Volume		
				x	24325,91	x	1,00	=	24.325,91	M3	
				x	30194,59	x	1,00	=	30.194,59	M3	
							Total	=	54.520,50	M3	
2.3.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/	Volume	x	DMT	x	Empolamento	=	Momento		
			54520,50	x	2,35	x	125%	=	160.153,97	M3XKM	
							Total	=	160.153,97	M3XKM	
2.3.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E T Igual ao item 2.3.1					Item 2.3.1	=	Volume		
							Total	=	54.520,50	M3	
							Total	=	54.520,50	M3	
3.0	3.0	CAMADA DE BASE									
3.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	Volume	x		x	Quantidade	=	Volume		
			7530,13	x		x	1,00	=	7.530,13	M3	
							Total	=	7.530,13	M3	
3.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/	Volume	x	DMT	x	Empolamento	=	Momento		
			7530,13	x	2,35	x	125%	=	22.119,76	M3XKM	
							Total	=	22.119,76	M3XKM	
3.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E T	Comprimento	x	Largura	x	Espessura	=	Volume		
			4706,33	x	8,00	x	0,20	=	7.530,13	M3	
							Total	=	7.530,13	M3	
4.0	4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
4.1	4.1	IMPRIMAÇÃO									
4.1.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área		
			4706,33	x	8,00	x	1,00	=	37.650,64	M2	
							Total	=	37.650,64	M2	
4.2	4.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO									
4.2.1	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área		
			4706,33	x	8,00	x	1,00	=	37.650,64	M2	
							Total	=	37.650,64	M2	
4.3	4.3	TRANSPORTES DE MATERIAIS ATÉ A OBRA									
4.3.1	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM Brita para TSD	Área	x	Taxa	x	DMT	x	Quantidade	=	Total
			37650,64	x	0,0170	x	305,00	x	1,00	=	195.218,57
							Total	=	195.218,57	TXKM	
4.3.2	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIA CM-30	Área	x	Taxa	x	DMT	x	Quantidade	=	Total
			37650,64	x	0,0012	x	305,00	x	1,00	=	13.780,13
							Total	=	13.780,13	TXKM	
4.3.3	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIA RR-2C	Área	x	Taxa	x	DMT	x	Quantidade	=	Total
			37650,64	x	0,0031	x	305,00	x	1,00	=	35.598,68
							Total	=	35.598,68	TXKM	
5.0	5.0	DRENAGEM									
5.1	5.1	MEIO-FIO E DESCIDAS									
5.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1	Comprimento	x		x	Quantidade	=	Total		
			Lado Direito		4706,33	x	1,00	=	4.706,33	M	
							Total	=	4.706,33	M	
5.1.2	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	Comprimento	x		x	Quantidade	=	Total		
			Lado Esquerdo		4706,33	x	1,00	=	4.706,33	M	
							Total	=	4.706,33	M	
5.1.3	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	Comprimento	x		x	Quantidade	=	Total		
			Lado Direito		5,00	x	47,00	=	235,00	M	
							Total	=	235,00	M	
5.2	5.2	BUEIROS									


 Antonio de Assis Martins Filho
 Eng. Civil - CREA/RN 38844-0
 RNP: 0600915972

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS																																																																																																						
5.2.1	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR																																																																																																						
		<table border="0"> <tr> <td>Comprimento</td> <td>x</td> <td>Largura</td> <td>x</td> <td>Altura</td> <td>x</td> <td>Quantidade</td> <td>=</td> <td>Volume</td> <td></td> </tr> <tr> <td>65,82</td> <td>x</td> <td>1,30</td> <td>x</td> <td>1,40</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>119,79</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Total</td> <td>119,79</td> </tr> </table>	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	Volume		65,82	x	1,30	x	1,40	x	1,00	=	119,79	M3	Total									119,79																																																																								
Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	Volume																																																																																																
65,82	x	1,30	x	1,40	x	1,00	=	119,79	M3																																																																																															
Total									119,79																																																																																															
5.2.2	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL																																																																																																						
		<table border="0"> <tr> <td>Comprimento</td> <td>x</td> <td>Quantidade</td> <td>=</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13,30</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>13,30</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>13,36</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>13,36</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>13,16</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>13,16</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>13,00</td> <td>x</td> <td>2,00</td> <td>=</td> <td>26,00</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total</td> <td>65,82</td> </tr> </table>	Comprimento	x	Quantidade	=	Total		13,30	x	1,00	=	13,30	M	13,36	x	1,00	=	13,36	M	13,16	x	1,00	=	13,16	M	13,00	x	2,00	=	26,00	M	Total					65,82																																																																		
Comprimento	x	Quantidade	=	Total																																																																																																				
13,30	x	1,00	=	13,30	M																																																																																																			
13,36	x	1,00	=	13,36	M																																																																																																			
13,16	x	1,00	=	13,16	M																																																																																																			
13,00	x	2,00	=	26,00	M																																																																																																			
Total					65,82																																																																																																			
5.2.3	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),																																																																																																						
		<table border="0"> <tr> <td>Comprimento</td> <td>x</td> <td>Largura</td> <td>x</td> <td>Altura</td> <td>x</td> <td>Quantidade</td> <td>=</td> <td>Volume</td> <td></td> </tr> <tr> <td>65,82</td> <td>x</td> <td>1,30</td> <td>x</td> <td>1,40</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>119,79</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Escavação</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol. do Tubo</td> <td>x</td> <td>Comprimento</td> <td>x</td> <td>Área</td> <td>x</td> <td>Quantidade</td> <td>=</td> <td>Volume</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>x</td> <td>65,82</td> <td>x</td> <td>0,50</td> <td>x</td> <td>-1,00</td> <td>=</td> <td>-32,91</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Total</td> <td>86,88</td> </tr> </table>	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	Volume		65,82	x	1,30	x	1,40	x	1,00	=	119,79	M3	Escavação										Vol. do Tubo	x	Comprimento	x	Área	x	Quantidade	=	Volume			x	65,82	x	0,50	x	-1,00	=	-32,91	M3	Total									86,88																																										
Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	Volume																																																																																																
65,82	x	1,30	x	1,40	x	1,00	=	119,79	M3																																																																																															
Escavação																																																																																																								
Vol. do Tubo	x	Comprimento	x	Área	x	Quantidade	=	Volume																																																																																																
	x	65,82	x	0,50	x	-1,00	=	-32,91	M3																																																																																															
Total									86,88																																																																																															
5.2.4	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATEI																																																																																																						
		<table border="0"> <tr> <td>Quantidade</td> <td>=</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>=</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>6,00</td> </tr> </table>	Quantidade	=	Total		6,00	=	6,00	UN	Total			6,00																																																																																										
Quantidade	=	Total																																																																																																						
6,00	=	6,00	UN																																																																																																					
Total			6,00																																																																																																					
5.2.5	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm																																																																																																						
		<table border="0"> <tr> <td>Quantidade</td> <td>=</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>=</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>2,00</td> </tr> </table>	Quantidade	=	Total		2,00	=	2,00	UN	Total			2,00																																																																																										
Quantidade	=	Total																																																																																																						
2,00	=	2,00	UN																																																																																																					
Total			2,00																																																																																																					
5.3	5.3	TRANSPORTE DE MATERIAIS ATÉ A OBRA (SEDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS AO TRECHO)																																																																																																						
5.3.1	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/;																																																																																																						
		<table border="0"> <tr> <td>Comprimento</td> <td>x</td> <td>Consumo</td> <td>x</td> <td>DMT</td> <td>=</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4706,33</td> <td>x</td> <td>0,0070</td> <td>x</td> <td>24,00</td> <td>=</td> <td>790,66</td> <td>M3XKM</td> </tr> <tr> <td>Meio-fio - Areia Média</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sarjeta - Areia Asfalto</td> <td>4706,33</td> <td>x</td> <td>0,0013</td> <td>x</td> <td>24,00</td> <td>=</td> <td>146,84</td> <td>M3XKM</td> </tr> <tr> <td>Sarjeta - Concreto</td> <td>4706,33</td> <td>x</td> <td>0,0940</td> <td>x</td> <td>24,00</td> <td>=</td> <td>10.617,48</td> <td>M3XKM</td> </tr> <tr> <td>Descida D'água - Concreto</td> <td>235,00</td> <td>x</td> <td>0,0770</td> <td>x</td> <td>24,00</td> <td>=</td> <td>434,28</td> <td>M3XKM</td> </tr> <tr> <td>Corpo de Bueiro - Argamassa</td> <td>86,88</td> <td>x</td> <td>0,0070</td> <td>x</td> <td>24,00</td> <td>=</td> <td>14,60</td> <td>M3XKM</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Quantidade</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Consumo</td> <td>(m³/un)</td> </tr> <tr> <td>Boca de Bueiro - Formas</td> <td>6,00</td> <td>x</td> <td>8,3440</td> <td>x</td> <td>24,00</td> <td>=</td> <td>1.201,54</td> <td>M3XKM</td> </tr> <tr> <td>Boca de Bueiro - Concreto Ciclopico</td> <td>6,00</td> <td>x</td> <td>0,3080</td> <td>x</td> <td>24,00</td> <td>=</td> <td>44,35</td> <td>M3XKM</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total</td> <td>13.249,75</td> </tr> </table>	Comprimento	x	Consumo	x	DMT	=	Total		4706,33	x	0,0070	x	24,00	=	790,66	M3XKM	Meio-fio - Areia Média								Sarjeta - Areia Asfalto	4706,33	x	0,0013	x	24,00	=	146,84	M3XKM	Sarjeta - Concreto	4706,33	x	0,0940	x	24,00	=	10.617,48	M3XKM	Descida D'água - Concreto	235,00	x	0,0770	x	24,00	=	434,28	M3XKM	Corpo de Bueiro - Argamassa	86,88	x	0,0070	x	24,00	=	14,60	M3XKM	Quantidade							x	Consumo							(m³/un)	Boca de Bueiro - Formas	6,00	x	8,3440	x	24,00	=	1.201,54	M3XKM	Boca de Bueiro - Concreto Ciclopico	6,00	x	0,3080	x	24,00	=	44,35	M3XKM	Total							13.249,75
Comprimento	x	Consumo	x	DMT	=	Total																																																																																																		
4706,33	x	0,0070	x	24,00	=	790,66	M3XKM																																																																																																	
Meio-fio - Areia Média																																																																																																								
Sarjeta - Areia Asfalto	4706,33	x	0,0013	x	24,00	=	146,84	M3XKM																																																																																																
Sarjeta - Concreto	4706,33	x	0,0940	x	24,00	=	10.617,48	M3XKM																																																																																																
Descida D'água - Concreto	235,00	x	0,0770	x	24,00	=	434,28	M3XKM																																																																																																
Corpo de Bueiro - Argamassa	86,88	x	0,0070	x	24,00	=	14,60	M3XKM																																																																																																
Quantidade							x																																																																																																	
Consumo							(m³/un)																																																																																																	
Boca de Bueiro - Formas	6,00	x	8,3440	x	24,00	=	1.201,54	M3XKM																																																																																																
Boca de Bueiro - Concreto Ciclopico	6,00	x	0,3080	x	24,00	=	44,35	M3XKM																																																																																																
Total							13.249,75																																																																																																	
5.3.2	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2C																																																																																																						
		<table border="0"> <tr> <td>Quantidade</td> <td>x</td> <td>Consumo</td> <td>x</td> <td>Peso (t/m)</td> <td>x</td> <td>DMT</td> <td>=</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>86,88</td> <td>x</td> <td>1,0300</td> <td>x</td> <td>0,6000</td> <td>x</td> <td>24,00</td> <td>=</td> <td>1.288,60</td> <td>TXKM</td> </tr> <tr> <td>Corpo de Bueiro - Tubo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descida D'água - Armadura</td> <td>235,00</td> <td>x</td> <td>1,0000</td> <td>x</td> <td>0,0019</td> <td>x</td> <td>24,00</td> <td>=</td> <td>10,72</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total</td> <td>1.299,32</td> </tr> </table>	Quantidade	x	Consumo	x	Peso (t/m)	x	DMT	=	Total		86,88	x	1,0300	x	0,6000	x	24,00	=	1.288,60	TXKM	Corpo de Bueiro - Tubo										Descida D'água - Armadura	235,00	x	1,0000	x	0,0019	x	24,00	=	10,72	Total							1.299,32																																																						
Quantidade	x	Consumo	x	Peso (t/m)	x	DMT	=	Total																																																																																																
86,88	x	1,0300	x	0,6000	x	24,00	=	1.288,60	TXKM																																																																																															
Corpo de Bueiro - Tubo																																																																																																								
Descida D'água - Armadura	235,00	x	1,0000	x	0,0019	x	24,00	=	10,72																																																																																															
Total							1.299,32																																																																																																	
6.0	6.0	SINALIZAÇÃO																																																																																																						
6.1	6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL																																																																																																						
6.1.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO																																																																																																						
		<table border="0"> <tr> <td>Área</td> <td>x</td> <td>Quantidade</td> <td>=</td> <td>Área</td> <td></td> </tr> <tr> <td>470,63</td> <td>x</td> <td>2,00</td> <td>=</td> <td>941,26</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>Faixas Contínuas de Bordo da Pista</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Faixas Contínuas</td> <td>282,38</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>282,38</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>Faixas Tracejadas</td> <td>188,25</td> <td>x</td> <td>1,00</td> <td>=</td> <td>188,25</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>Setas</td> <td>1,97</td> <td>x</td> <td>6,00</td> <td>=</td> <td>11,82</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total</td> <td>482,45</td> </tr> </table>	Área	x	Quantidade	=	Área		470,63	x	2,00	=	941,26	M2	Faixas Contínuas de Bordo da Pista						Faixas Contínuas	282,38	x	1,00	=	282,38	M2	Faixas Tracejadas	188,25	x	1,00	=	188,25	M2	Setas	1,97	x	6,00	=	11,82	M2	Total					482,45																																																									
Área	x	Quantidade	=	Área																																																																																																				
470,63	x	2,00	=	941,26	M2																																																																																																			
Faixas Contínuas de Bordo da Pista																																																																																																								
Faixas Contínuas	282,38	x	1,00	=	282,38	M2																																																																																																		
Faixas Tracejadas	188,25	x	1,00	=	188,25	M2																																																																																																		
Setas	1,97	x	6,00	=	11,82	M2																																																																																																		
Total					482,45																																																																																																			
6.1.2	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO																																																																																																						
		<table border="0"> <tr> <td>Quantidade</td> <td>=</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2251,00</td> <td>=</td> <td>2.251,00</td> <td>UN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>2.251,00</td> </tr> </table>	Quantidade	=	Total		2251,00	=	2.251,00	UN	Total			2.251,00																																																																																										
Quantidade	=	Total																																																																																																						
2251,00	=	2.251,00	UN																																																																																																					
Total			2.251,00																																																																																																					
6.2	6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL																																																																																																						
6.2.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE																																																																																																						
		<table border="0"> <tr> <td>Área</td> <td>x</td> <td>Quantidade</td> <td>=</td> <td>Área</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,50</td> <td>x</td> <td>24,00</td> <td>=</td> <td>12,00</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>Regulamentação</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Advertência</td> <td>0,64</td> <td>x</td> <td>18,00</td> <td>=</td> <td>11,52</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total</td> <td>23,52</td> </tr> </table>	Área	x	Quantidade	=	Área		0,50	x	24,00	=	12,00	M2	Regulamentação						Advertência	0,64	x	18,00	=	11,52	M2	Total					23,52																																																																							
Área	x	Quantidade	=	Área																																																																																																				
0,50	x	24,00	=	12,00	M2																																																																																																			
Regulamentação																																																																																																								
Advertência	0,64	x	18,00	=	11,52	M2																																																																																																		
Total					23,52																																																																																																			

[Assinatura]
 Antônio de Assis Bastos Filho
 Eng.º Civil - CREANCE 30544-0
 RNP 000919372

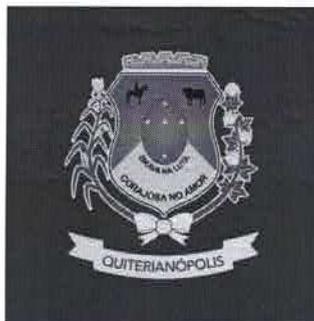

5. – PLANILHA DE ORÇAMENTO

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS



ORÇAMENTO BÁSICO

BDI SERVIÇOS: 27,03%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI JAN/2021 C/
DESONERAÇÃO E SEINFRA 26.1

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
4.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.800,10	0,27%
1.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,77	476,51	605,31	2.282,02	0,07%
1.2	SEINFRA	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	18.825,32	0,19	0,24	4.518,08	0,15%
2.0	-	-	MOVIMENTOS DE TERRA					1.735.412,76	36,68%
2.1	-	-	JAZIDA DE MATERIAL PARA ATERRO					37.948,42	1,23%
2.1.1	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	24.325,91	1,23	1,56	37.948,42	1,23%
2.2	-	-	CORTE E ATERRO COMPENSADO					803.972,93	25,97%
2.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	30.194,59	7,65	9,72	293.491,41	421,53%
2.3	-	-	ATERRO COM MATERIAL DE AQUISIÇÃO					369.641,98	11,94%
2.3.1	SEINFRA	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	54.520,50	2,39	3,04	165.742,32	5,35%
2.3.2	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	160.153,97	1,43	1,82	291.480,23	9,42%
2.3.3	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	54.520,50	5,01	6,36	346.750,38	11,20%
3.0	-	-	CAMADA DE BASE					111.041,19	3,59%
3.1	SEINFRA	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	7.530,13	2,39	3,04	22.891,60	0,74%
3.2	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.119,76	1,43	1,82	40.257,96	1,30%
3.3	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7.530,13	5,01	6,36	47.891,63	1,55%
4.0	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					1.145.219,15	37,00%
4.1	-	-	IMPRIMAÇÃO					302.711,15	9,78%
4.1.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	37.650,64	6,33	8,04	302.711,15	9,78%
4.2	-	-	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO					724.021,81	23,39%
4.2.1	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	37.650,64	15,14	19,23	724.021,81	23,39%
4.3	-	-	TRANSPORTES DE MATERIAIS ATÉ A OBRA					118.486,19	3,83%
4.3.1	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	195.218,57	0,35	0,44	85.896,17	2,78%
4.3.2	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	13.780,13	0,52	0,66	9.094,89	0,29%
4.3.3	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	35.598,68	0,52	0,66	23.495,13	0,76%
5.0	-	-	DRENAAGEM					805.895,52	19,58%
5.1	-	-	MEIO-FIO E DESCIDAS					540.859,55	17,47%
5.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADA, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (LISO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.706,33	32,36	41,11	193.477,23	6,25%
5.1.2	SEINFRA	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	4.706,33	49,76	63,21	297.487,12	9,61%
5.1.3	SEINFRA	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	235,00	167,14	212,32	49.895,20	1,61%
5.2	-	-	BUEIROS					39.349,24	1,27%
5.2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	119,79	5,15	6,54	783,43	0,03%
5.2.2	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	65,82	266,87	339,00	22.312,98	0,72%
5.2.3	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	86,88	12,71	16,15	1.403,11	0,05%
5.2.4	SINAPI	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	6,00	1.693,30	2.151,00	12.906,00	0,42%
5.2.5	SEINFRA	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	2,00	765,06	971,86	1.943,72	0,06%
5.3	-	-	TRANSPORTE DE MATERIAIS ATÉ A OBRA (SEDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS AO TRECHO 1)					25.686,73	0,83%
5.3.1	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.249,75	1,43	1,82	24.114,55	0,78%
5.3.2	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.299,32	0,95	1,21	1.572,18	0,05%
6.0	-	-	SINALIZAÇÃO					60.878,83	3,88%
6.1	-	-	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					69.625,25	2,25%
6.1.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	482,45	15,43	19,60	9.456,02	0,31%
6.1.2	SEINFRA	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIREFENCIONAL: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.251,00	21,04	26,73	60.169,23	1,94%
6.2	-	-	SINALIZAÇÃO VERTICAL					21.253,38	0,69%
6.2.1	SEINFRA	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	23,52	711,35	903,63	21.253,38	0,69%
TOTAL GERAL:								3.098.247,36	

Assinatura
Assessor de Apoio
Eng.º Civil CREANCE 185440
RNP 0600915912



6. – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/ENCARGOS SOCIAIS


Astênio de Azevedo Martins Filho
Emp. Cad. CREA/RG: 21184-0
RNP: 0620015172



7. – COMPOSIÇÃO DE BDI


Alexandre de Abreu Martins Filho
Eng. Civil - CREA 18664-0
RNP 0600915972